

DE INSTALLATIE IS CONFORM

Het onderzoek gebeurt volgens werkinstructie 10le006 of 10le008 op basis van de hieronder vermelde voorschriften.

Uw controle werd uitgevoerd door BTV VZW, kantoor BTV Antwerpen, Noorderlaan 109 bus 5, 2030 ANTWERPEN
T: 03 216 28 90, E: btv.antwerpen@btvcontrol.be

Verslagnummer: 0083-190624-03

Datum van het onderzoek : 24/06/19

Extra controle datums:

ALGEMENE GEGEVENS:


ADRES INSTALLATIE : DIJCKMANS SHANA
SANDER DE VOSSTRAAT 73/101
2500 KONINGSHOOIKT

Visualisatie van de installatie

EIGENAAR : DIJCKMANS SHANA
Adres : SANDER DE VOSSTRAAT 73/101
2500 KONINGSHOOIKT

OPDRACHTGEVER : ELEKTRO V V
Adres : VREMDESESTEENWEG 108
2530 BOECHOUT

INSTALLATEUR : ELEKTRO V V
Adres : VREMDESESTEENWEG 108
2530 BOECHOUT

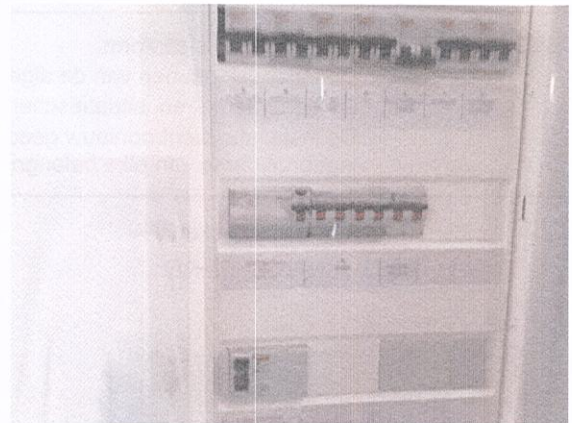

BTW of IK : BE 0892.648.438

EAN :

Teller nr. 50272989-
2010

Index : 16846

ALGEMENE BESCHRIJVING EN KENMERKEN:

Aard installatie :	Nieuwe Installatie / Uitbreiding / Verkoop wooneenheid / Wijziging /	Type der Lokalen :	App. 1ste verdiep
Begin werken fundering:	Voor 01/10/81	Elektrische installatie :	Voor & Na 01/10/81
Aansluiting spanning :	3x400V + N	AREI art. :	86
Voedingskabel hoofdbord :	4 x 10 mm ²	Bescherming van de aansluiting :	40 A
Type van de aardelektrode:	Baren	Alg. schakelaar: type :	4p 40A/300mA
Aantal borden :	2	Aantal eindstroombanen :	14
Uitwendige invloedsfactoren :	BB3	Schema :	TT

ONDERZOEK:

VMA - 48.1

MA-LS-02/2015



Controlebezoek volgens : AREI art. 270, AREI art. 276bis,
Aard van het onderzoek : Gelijkvormigheidsonderzoek en Controle bezoek

METINGEN:

RA: 16 Ohm RI tot 2 MOhm

BESCHRIJVING:

Zie eendraadsschema en situatieschema.

VASTGESTELDE INBREUKEN

Geen

NOTA'S

1 De verlichtingstoestellen zijn nog niet (allemaal) geïnstalleerd.

BESLUIT

De installatie is conform.
De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld.
De ééndraads - en situatieschema's werden voor gezien getekend.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 24/06/2044 (art. 271 AREI) alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

De agent-onderzoeker,
0083 JOHAN SEGERS

voor De Directeur,

UITGEVOERDE CONTROLES




Tijdens het controleonderzoek van huishoudelijke installaties (art. 271)

- a) de controle van de uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de schema's;
 - b) de controle van de staat (vasthechtingen, beschadiging,...) van het vast geïnstalleerd elektrisch materieel in het bijzonder wat betreft de schakelaars, de stopcontactdozen, de aansluitingen in de verdeelborden,...;
 - c) de controle van de beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking;
 - d) de controle van de werking van de differentieelstroominrichtingen via de eigen testinrichting;
 - e) de controle van de foutlussen en de juiste aansluiting van de differentieelstroominrichtingen via de opwekking van een foutstroom van minimum 2,5 maal de gevoeligheid van het apparaat;
 - f) de controle van de continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd- en bijkomende) en van de beschermingsgeleiders van de stopcontactdozen en van de vaste, vast opgestelde of verplaatsbare toestellen met vaste standplaats van de klasse 1
 - g) de visuele controle van vast of vast opgesteld materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen;
 - h) de visuele controle van verplaatsbaar materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen.
- Behoudens inbreuken, wordt de overeenstemming bevestigd tussen de geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstrom en de doorsneden van de respectievelijke stroombanen die ze beschermen.

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS, HUURDERS

- a) de verplichting het proces-verbaal van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie samen met de ééndraadschema's en de situatieplannen;
- b) de verplichting in het dossier elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden;
- c) de verplichting de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit;
- d) de verplichting, wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het controlebezoek, een nieuw controlebezoek te doen verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.

Betekenis van de nota's: betreffen gebreken die geen invloed hebben op de besluitvorming, vaststellingen die buiten het kader van onderzoek vallen maar een gevaar inhouden voor de veiligheid, of organisatorische gegevens.

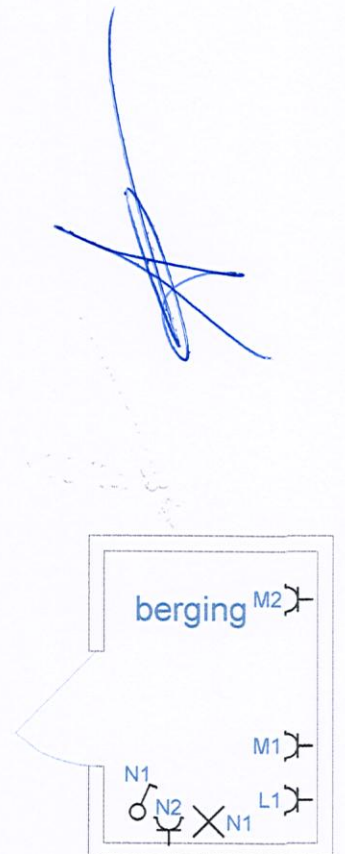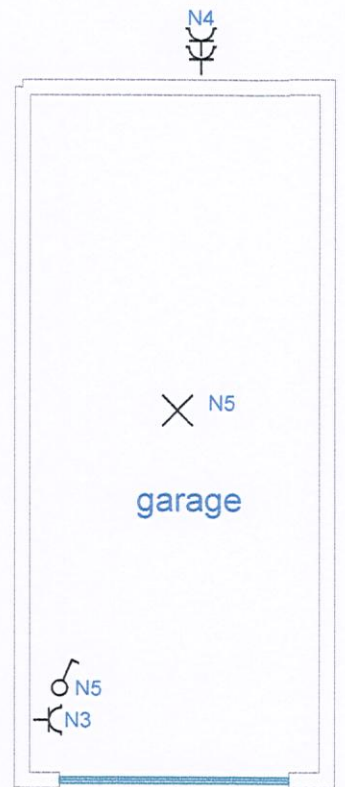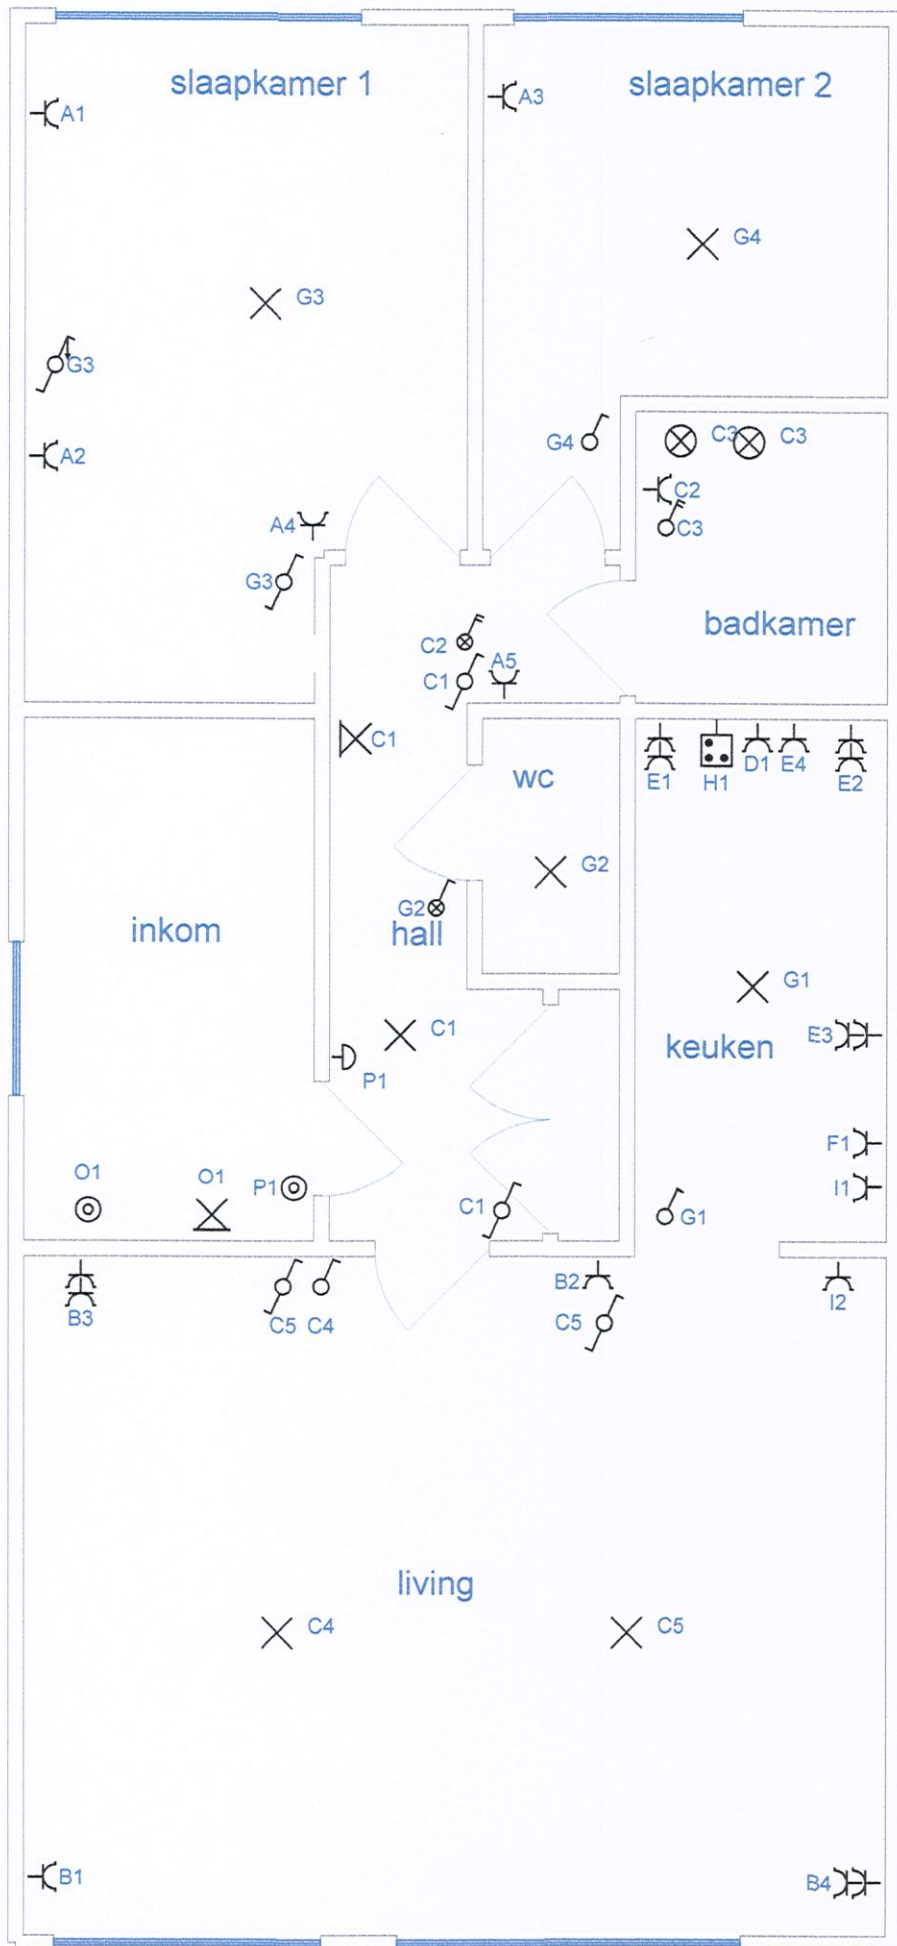

0093 K2021 MW

Afgev. erkend organisme

2 / 06 / 2019

Eigenaar

SHANA DIJCKMANS
SANDER DE VOSSSTRAAT 73
2500 KONINGSHOOIKT
aan

Sander de Voss

BTW BE0892648438

REG NR. 02 26 10



ELEKTRO VV


VREMDESESTEENWEG 108
2530 BOECHOUT
wim 0473 43 63 04
dirk 0473 43 63 45


3x400V+N
EXVB 4x6mm²

4P
Δ 300mA 40A

VOBST 6mm²

1/2

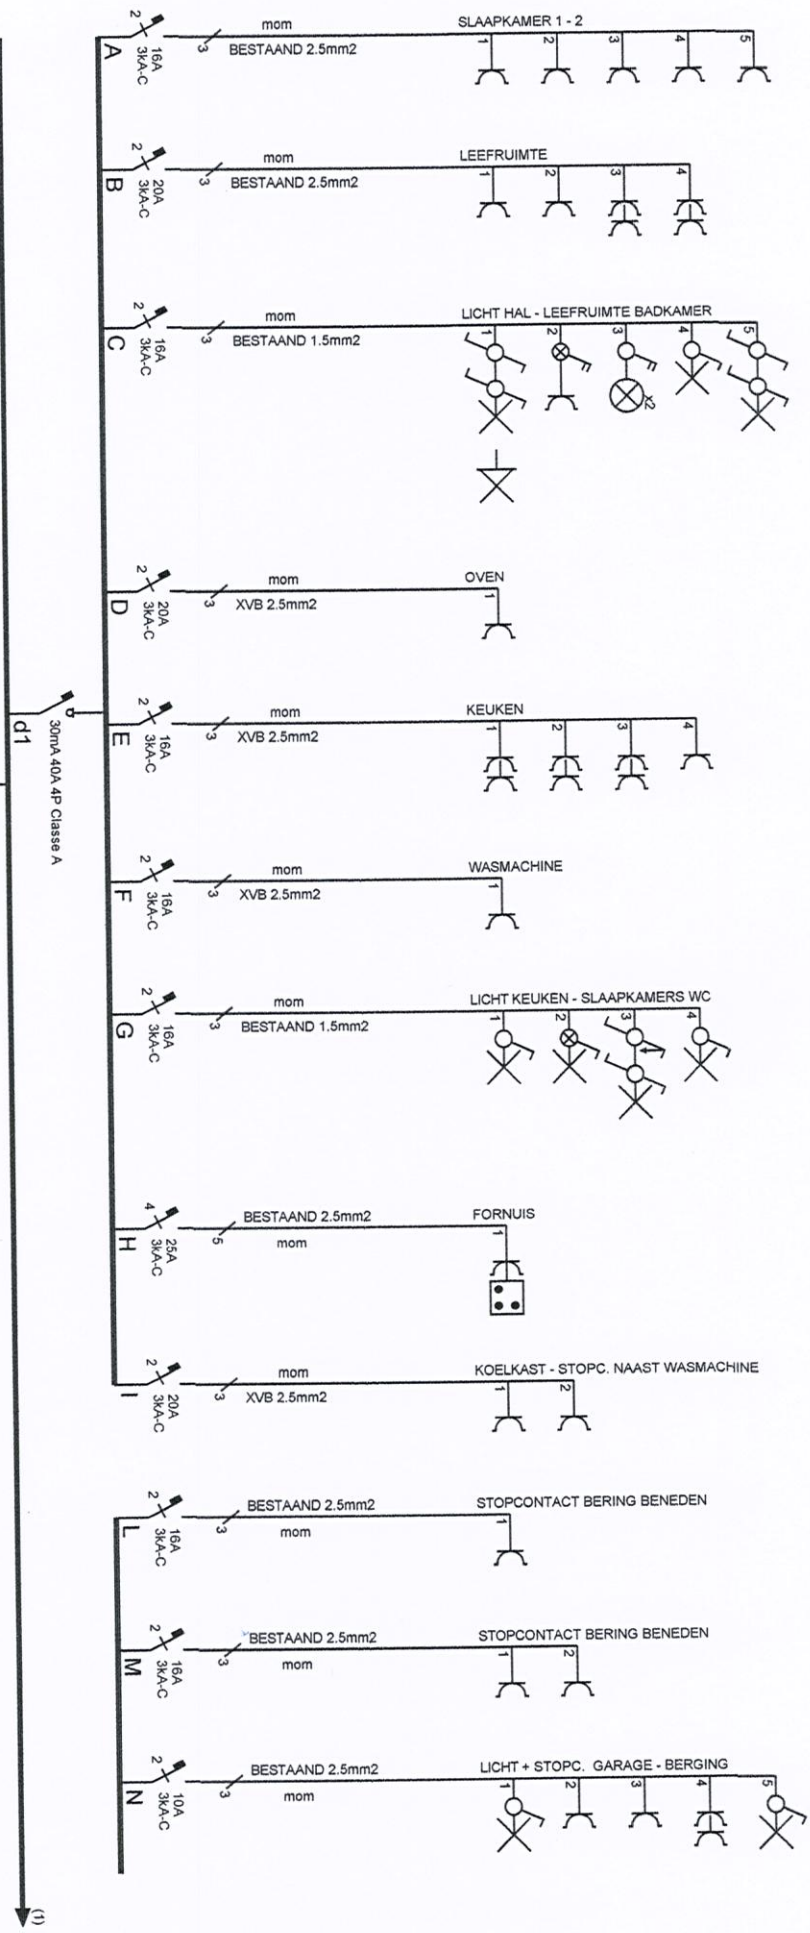


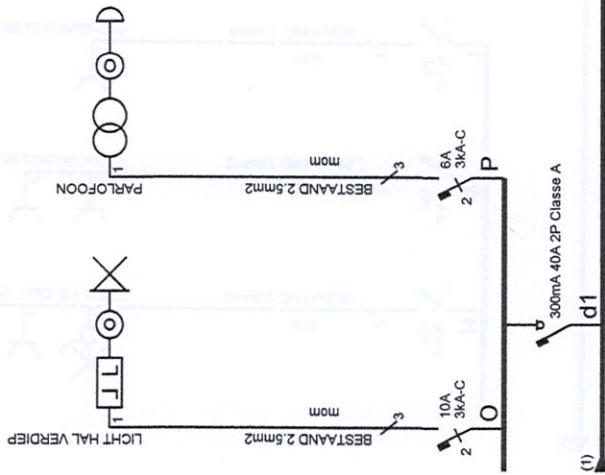

2/2

Afgeev. erkend organisme 24 / 06 / 2019	Eigenaar SHANA DIJCKMANS SANDER DE VOSSTRAAT 73 2500 KONINGSHOOIKT ean <i>Dijkman</i>	5/03/2019 BTW BE0892648438 REG NR. 02 26 10	 VREMEDESESTEENWEG 108 2530 BOECHOUT wim 0473 43 63 04 dirk 0473 43 63 45
---	--	---	---

Handwritten signature

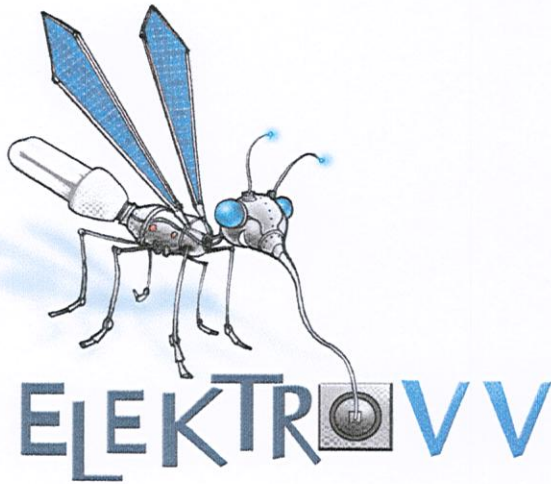

DIJCKMANS SHANA
 SANDERD DE VOSSTRAAT 73
 2500 KONINGSHOOIKT
 Tel : 0498/ 29 28 48
 btwnr.
 klantr.

FACTUUR

FACTUURNR. 2593

DATUM: 18 juni 2019

vervaldag factuur 18 juli 2019

BESCHRIJVING	AANTAL	TARIEF	BEDRAG
Voor elektrische keuring van uw woning.			
keuring BTV	1,00	120,00	120,00
plaatsing van prolumia 40003120	1,00	150,00	150,00
mededeling over btw			270,00 €
SUBTOTAAL	270,00 €	BTW-TARIEF	6,00% BTW
		RECUPEL	16,20 €
		TOTAAL	286,20 €

BTW BE 0892648438
 REG NR 02 26 10
 rek nr. 652-8018750-36
 iban BE46 6528 0187 5036
 bic HBKA BE22

Vremdesesteeweg 108
 2530 Boechout
 www.elentrieker.be

tel Dirk: 0473/43.63.45
 tel Wim: 0473/43.63.04
 info@elentrieker.be