

AIB-VINCOTTE Belgium, vereniging zonder winstoogmerk  
 ERKENDE CONTROLE-INSTELLING  
 Maatschappelijke zetel: André Drouartlaan, 29 - B-1160 Brussel  
 Tel.: (02) 674 57 11 - Fax: (02) 674 59 59 - Telex: 23166



- AV Antwerpen - Limburg : Tel.: 03 221 86 11
- AV Brabant : Tel.: 02 674 57 11
- AV Oost & West Vlaanderen : Tel.: 09 244 77 11
- AV Wallonie : Tel.: 081 432 611

Code PC Resi.

Personen verantwoordelijk voor de uitvoering van het werk:

Naam, Voornaam: BOECKMANS

BTW nr: \_\_\_\_\_

of identiteitskaartnr: 137 0022472 01

Stroomleverancier: \_\_\_\_\_

Meter nr: \_\_\_\_\_ stand: \_\_\_\_\_

Wijze van meting:  dag -  tweevoudig -  nachttarief -

VERSLAG nr: PO 12270752

Lid nr: \_\_\_\_\_ Ontvangstbewijs nr: \_\_\_\_\_

Installatie: Naam: BOECKMANS Fr.

Adres: Appelweg 100  
NIEUWRODE

Datum onderzoek: 17 02 2009

Eigenaar of aangestelde: Tel.: \_\_\_\_\_

Naam, Voornaam: BOECKMANS

Adres: Jden

Aanvrager: \_\_\_\_\_

Type van bezoek:  270  271  276 AREI Aard installatie:  Nieuwe  Uitbreiding  Wijziging  Bestaande  Tijdelijke

Onderzoek volgens de voorschriften van:  AREI art.  86  87  88  95  ARAB  T.R.  Stroomleverancier

Installatie ontworpen voor een spanning van 230 V, AC, Bescherming aansluiting: \_\_\_\_\_ A Type: \_\_\_\_\_

Omschrijving aansluiting: eendradig Kabeltype: EXVB Doorsnede: 4 x 10 mm<sup>2</sup>

Voeding hoofdbord: 4 x 4 mm<sup>2</sup> Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 7

Type aardelektrode: 3 pin Spreidingsweerstand: < 30 Ohms Algemeen isolatieniveau: 50 M Ohms

**PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE**

BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE: de opstellingsschema(s) en het (de) eendraadsschema(s) maken integraal deel uit van dit verslag en werden voor gezien getekend.


INBREUKEN (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

geen

De hoofddifferentieel was - werd (niet) - gelood.  
 De elektrische installatie moet opnieuw gekeurd worden vóór 2009, evenals voor de ingebruikname van aanzienlijke wijzigingen en/of uitbreidingen zoals het bijvoegen van een stroomkring.

Besluit:  
 DE NIEUWE ELEKTRISCHE INSTALLATIE - IS - IS NIET - CONFORM AAN DE HIER VOOR VERMELDE VOORSCHRIFTEN  
 DE INSTALLATIE WAS - MAG - MAG NIET - ONDER SPANNING

**VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN DE BESTAANDE INSTALLATIE (ART. 276 VAN HET AREI)**

INBREUKEN op het bestaand gedeelte (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

meterverzwaring

De installatie moet vóór \_\_\_\_\_ opnieuw gekeurd worden.  
 Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het in dienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen.

Bijlagen: 2

VISUM VAN DE STROOMVERDELER:


Voor de directeur-generaal AIB-VINCOTTE BELGIUM  
 Naam, Agentnr., Handtekening: BRUGLIERS

AGENT 327  
 TEL. 02/674.57.52  
 BELGIUM REGIO BRUSSEL

15 001 0 2 14



# Bedradingschema - Woning.

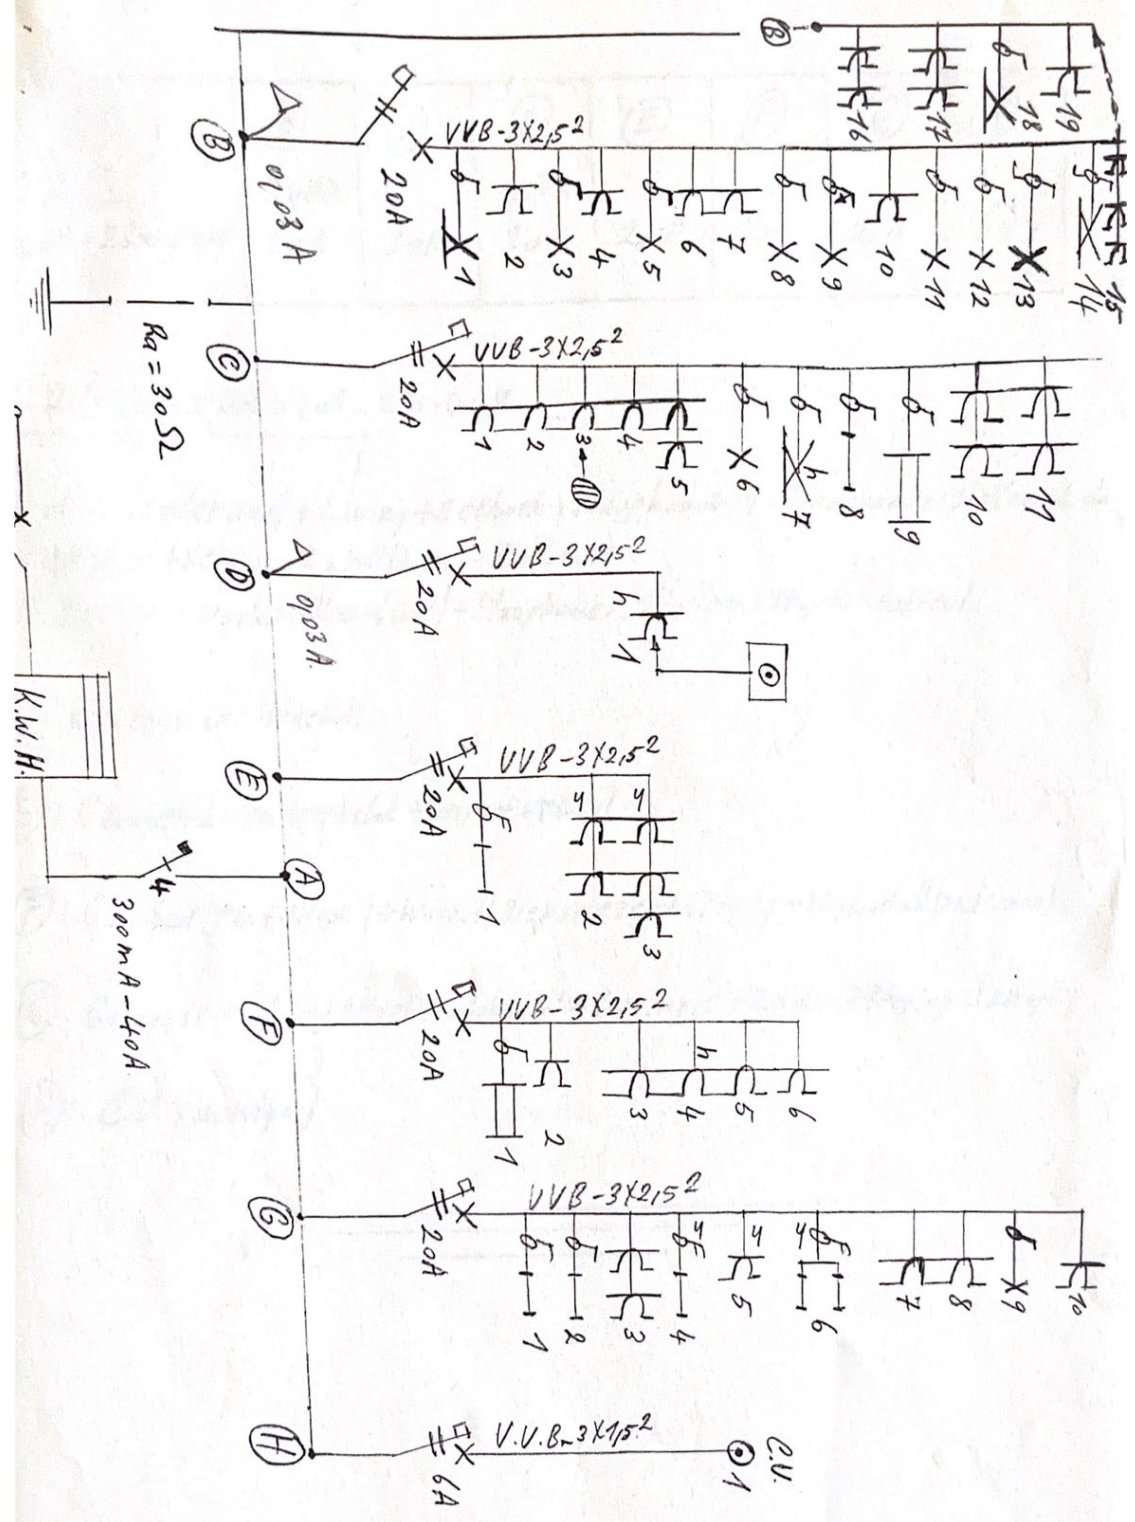



## Verdeelkast - Woning.

(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)
Diff. 40A-230-400V.	$\Delta$ 903A 20A	20A	903A 20A	20A	20A	20A	6A

(A): Differentiaal = 40A - 230 - 400V.

(B): Hall. (onderaan) + Living + Eethoek + Slaapkamer: 1 + Slaapkamer: 2 (alleen Licht) + Keuken + Berging: 2 + Hall. (Boven) + Badkamer.

(C): Keuken + Waskot (alleen Licht) + Slaapkamer: 2 (alleen - Stoppen taken).

(D): Was machine (waskot)

(E): Garage (boven) werkruimte + Laaspost + T.L. (1)

(F): Garage (T.L. + stopk.) + Waskot (Diepvriezer + frigo) + Stopk. - Hall (onderaan)

(G): Garage: 2 + W.C. (= + 2 stopk. + schakelaar) + Berging: 1 + Zolder + Berging 2 (2 stopk.)

(H): C.V. (aardgas)