

DE INSTALLATIE IS CONFORM

Datum(s) van controle: 13/08/2020
 Verslagnummer: 0346-200813-04

Uitgiftedatum verslag: 13/08/2020

Identificatie van het erkend organisme en de agent-bezoeker:

Naam: Technisch Bureau Verbruggen
 Adres: Neerveldstraat 109 bus 6, 1200 Brussel
 T: 03 216 28 90 E: btv.antwerpen@btvcontrol.be Ondernemingsnummer: 0406.486.616
 U/ref.: P00852
 De agent-bezoeker: nummer 0346

Identificatie van derden:

Opdrachtgever: ELECTRIC BY D'IETEREN
 Adres: MALIESTRAAT 50, 1050 ELSENE
 Naam eigenaar, uitbater of beheerder: INNOVION BVBA PETER VAN REUSEL
 Adres: ZOETEWEL 118, 2580 PUTTE
 Verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk: ELECTRIC BY D'IETEREN
 Adres: MALIESTRAAT 50, 1050 ELSENE
 BTW-nummer: 0734538339

Identificatie van de elektrische installatie:

Naam: INNOVION BVBA PETER VAN REUSEL
 Adres: ZOETEWEL 118, 2580 PUTTE
 EAN- code:
 Nummer teller: 1SAG3100017329
 Private hoogspanningscabine: Nee
 Type installatie: Laadpaal

Gegevens van de controle:

Type controle volgens Boek 1 - KB 08/09/2019:
 Gelijkvormigheidscontrole voor ingebruikname - belangrijke wijzigingen/uitbreiding (6.4)
 Datum uitvoering van de installatie:
 Vanaf 01/06/2020

Informatie inhoud controle:

1 De controle beperkt zich tot de Laadpaal-installatie.
 Afwijking(en) deel 8 Boek 1 - KB 08/09/2019: niet toegepast
 Ander(e) wettelijk(e) kader(s): n.v.t.

Gegevens van de elektrische installatie:



RE06_01-08_01 08/20

1 / 3

Spanning en aard van de stroom: 3 x 400V + N

Type van de aardelektrode: Aardingslus

Voedingsleiding van het hoofdbord: Type: XVB - Doorsnede: 4x 25

Aantal stroombanen: 1 (reserve inbegrepen)

Type van het aardverbindingssysteem: TT

Aantal borden: 1

Nominale waarde van de bescherming van de aansluiting: 63A

Type van de algemene schakelaar: 4P 63A/300mA

BESCHRIJVING:


1x Laadpaal Alfen

type: 904460027

serienummer: ACE0036560

1x diff 40A 30mA 4p, 1x C32A 4p

Geplaatste differentieelstroominrichtingen: 4P 40 A 30 mA type A,
 beschermde stroombanen: Zie schema's

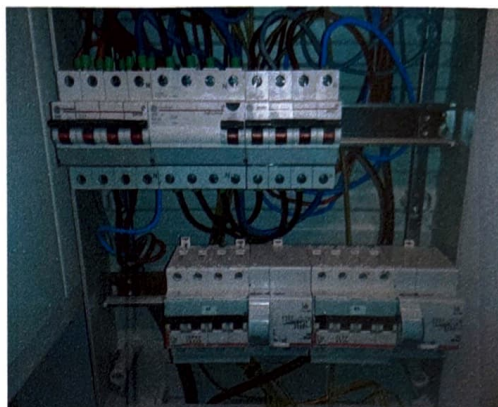

Resultaten van de controle:

Metingen en beproevingen:

Spreadingsweerstand van de aardverbinding: 5,2 Ohm Waarde van de algemene isolatieweerstand: 10 MOhm

Test van de differentieelstroominrichtingen via testknop: OK

Test van differentieelstroominrichtingen via opwekken foutlus: OK

Continuïteit van de beschermingsgeleiders: OK

Vastgestelde inbreuken:

Geen

Opmerkingen:

Geen

Besluit van de controle:

1. De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie. De volgende controle moet worden uitgevoerd uiterlijk vóór: 13/08/2045
 - De ééndraadsschema's en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondertekend.



Verslagnummer 0346-200813-04

2 / 3



Handtekening van de technisch verantwoordelijke (of namens de technisch verantwoordelijke):



Verslagnummer 0346-200813-04

3 / 3

Vermogen: 1,1 kW

LAADSTATION

DC < 6mA

Lengte: 4 m
Type:

Σ G 6 mm²

4 P / 32 A

Δ 30mA

4 P / 40 A

VANUIT BESTAAND
VERDEELBORD

Installatie adres	Installateur
Naam:	Electric by D'leteren S.A.
Adres:	Maliestraat 50 1050 Elsene Tel.: +32 2 260 22 60 E-mail: info@edl.be
Installatiedatum:	TVA BE0734538339
Plaats installatie:	Techniker: 



Electric by D'leteren

BTU-346

13/8/2020